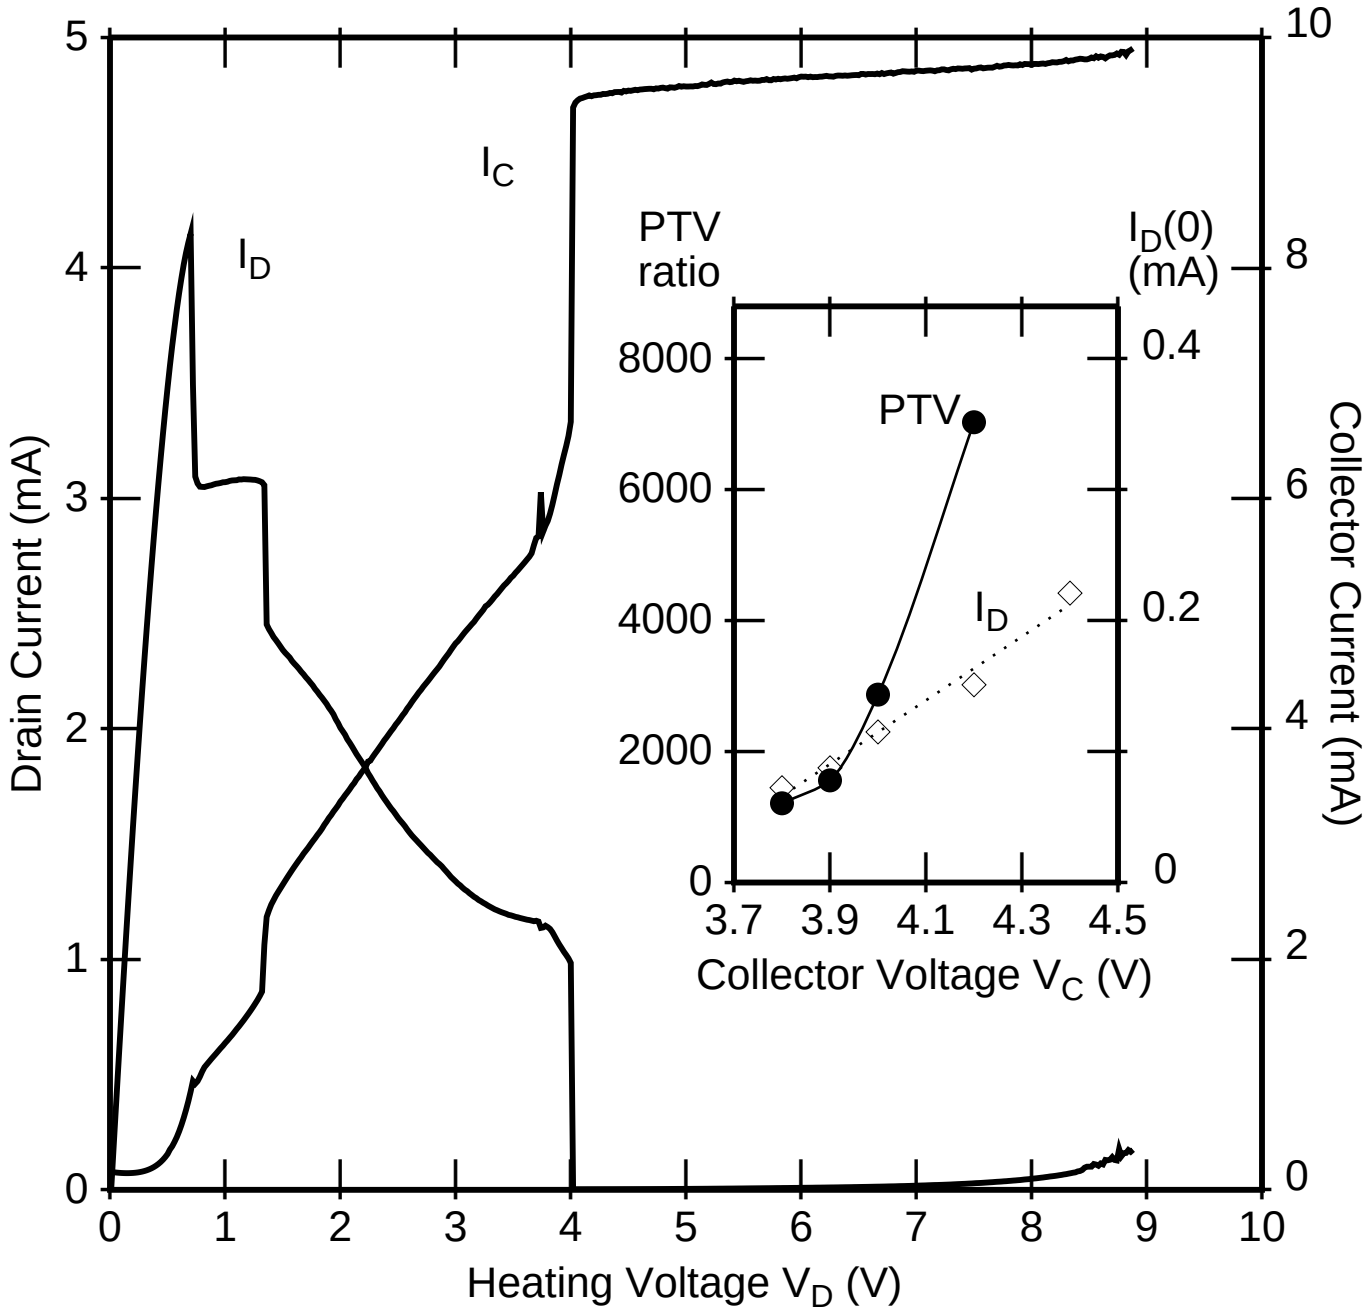
Drain Current (mA)
Collector Current (mA)
Heating Voltage V_D (V)
I_D
I_C
PTV ratio
$I_D(0)$ (mA)
PTV
I_D
Collector Voltage V_C (V)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.2
0.4
2000
4000
6000
8000
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5